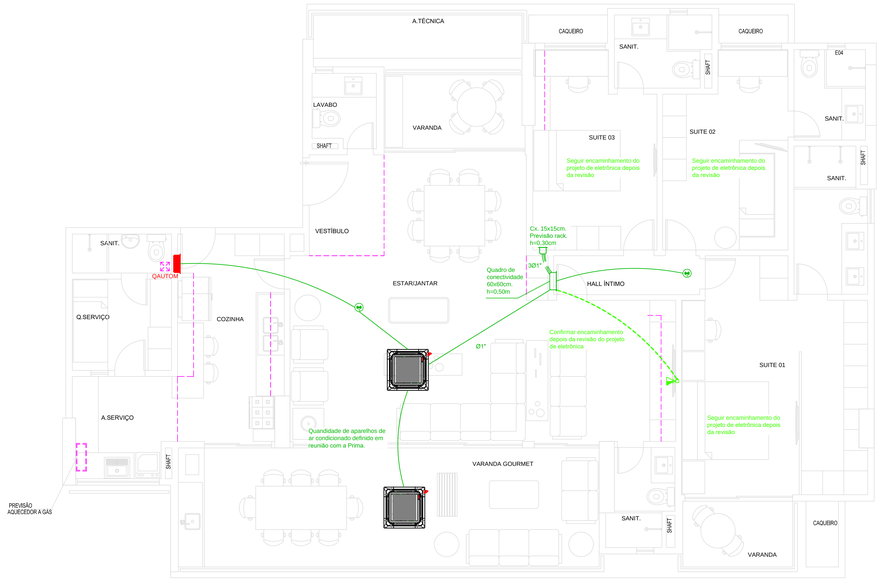

OPÇÃO 01 - 03 SUÍTES COM ESTAR AMPLIADO

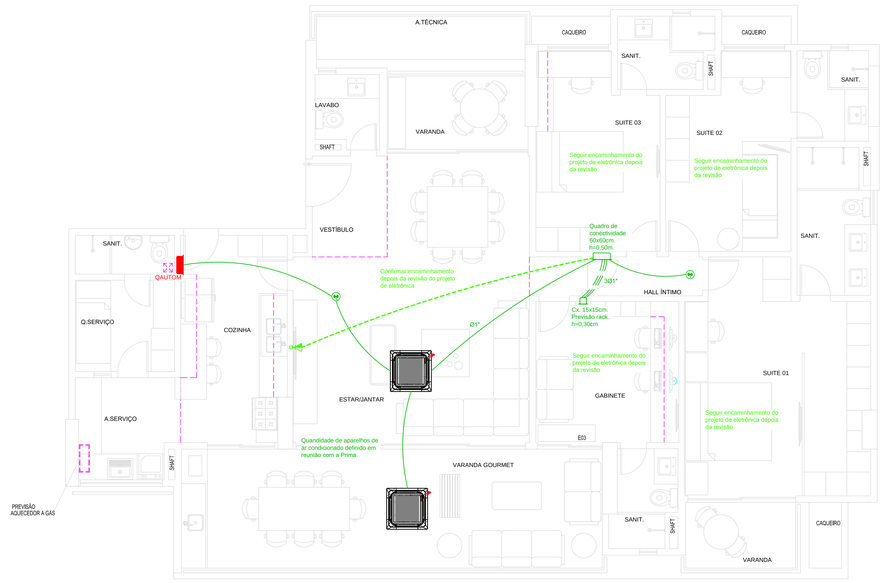

OPÇÃO 02 - 03 SUÍTES COM GABINETE

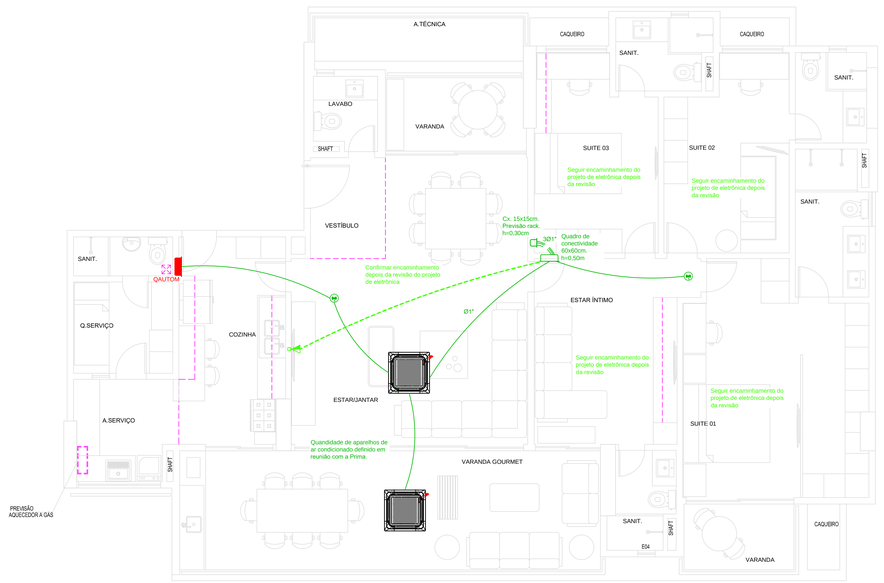

OPÇÃO 03 - 03 SUÍTES COM ESTAR ÍNTIMO

LEGENDA

- Eletroduto PVC soldavel ou roscável, aparente no teto ou embutido na parede. Quando na parede usar mangueira flexível. Quando não cotado: bitola de 25mm.
- Eletroduto PVC soldavel ou roscável, embutido no piso. Quando não cotado: Bitola de 25mm.
- Quadro de Distribuição de elétrica ou automação, com porta e trinco, contendo os equipamentos indicados no projeto elétrico ou detalhe de automação, montado na altura de 1,50m do pavimento.
- Caixa de passagem 4"x2" em material plástico com h=0,50m quando não cotado.
- Eletrocalha metalica lisa, com tampa, aparente no teto sobre o forro com dimensões indicadas, com sistema de suportação a cada 1,50metros. Quando não cotada considerar 50x50mm.
- Unidade evaporadora vide projeto de ar condicionado, prever caixa 3x3" próximo a máquina para cabo de automação. Quando SPLIT fixado na parede, chegar infraestrutura na caixa atrás da máquina.
- Ponto de antena WIFI fixado no forro. Caixa 3x3" fixada na laje
- Ponto de caixa de som fixado no forro. Caixa 3x3" fixada na laje

REPRESENTAÇÃO DAS CORES

	Elementos utilizados na cor vermelha são existentes do projeto elétrico.
	Elementos utilizados na cor verde são existentes do projeto elétrico.
	Elementos utilizados na cor verde claro são existentes do projeto de telefonia.
	Elementos utilizados na cor laranja são de distribuição de automação para cabos elétricos.
	Elementos utilizados na cor verde são de distribuição de automação para cabos de rede.
	Elementos utilizados na cor azul são de distribuição de automação para cabos de som,

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
00	23/04/2021	EMISSÃO INICIAL	MATHEUS

PROJETISTA

Automação Residencial

GERENCIAMENTO

EMPREENDIMENTO - OBRA

MORRO IPIRANGA RESIDENCE

SETO: RUA JOSE PACIENTI, Nº3, BARRA - SALVADOR - BAHIA

ASSUNTO

INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO

FOLHA-SETOR_REV.

007-000_R00

TIPO OPÇÃO 01 PLANTA BAIXA

CÓDIGO	EMPR.	DISCIPLINA	FASE	FOLHA	SETOR	ASSUNTO	PAVIMENTO	REVISÃO
006	MI	AUT	PE	007	000	PLB	OPC1	R00

RESP. TÉCNICO	DESENHO	COORDENADOR	GERENTE/DIRETOR
JESSICA	MATHEUS	MATHEUS	JESSICA

DATA	ESCALA	ARQUIVO
23/04/2021	1/50	006-MI-AUT-PE-007-000-PLB-OPC1-R00.DWG

FORMATO A0