


OPÇÃO 01 - 03 SUITES COM ESTAR AMPLIADO

NOTAS IMPORTANTES:


- Todos os retornos de iluminação do Estar/Jantar, Varanda e Varanda Gourmet, vão para o QDAUTOM, assim como o circuito 1 do QDTIPO.
- Todos os retornos das persianas, 3 por motor, do Estar/Jantar, Varanda e Varanda Gourmet, vão para o QDAUTOM, assim como o circuito 1 do QDTIPO.
- Cabo BUS, blindado, junto com fiação de elétrica para os interruptores.

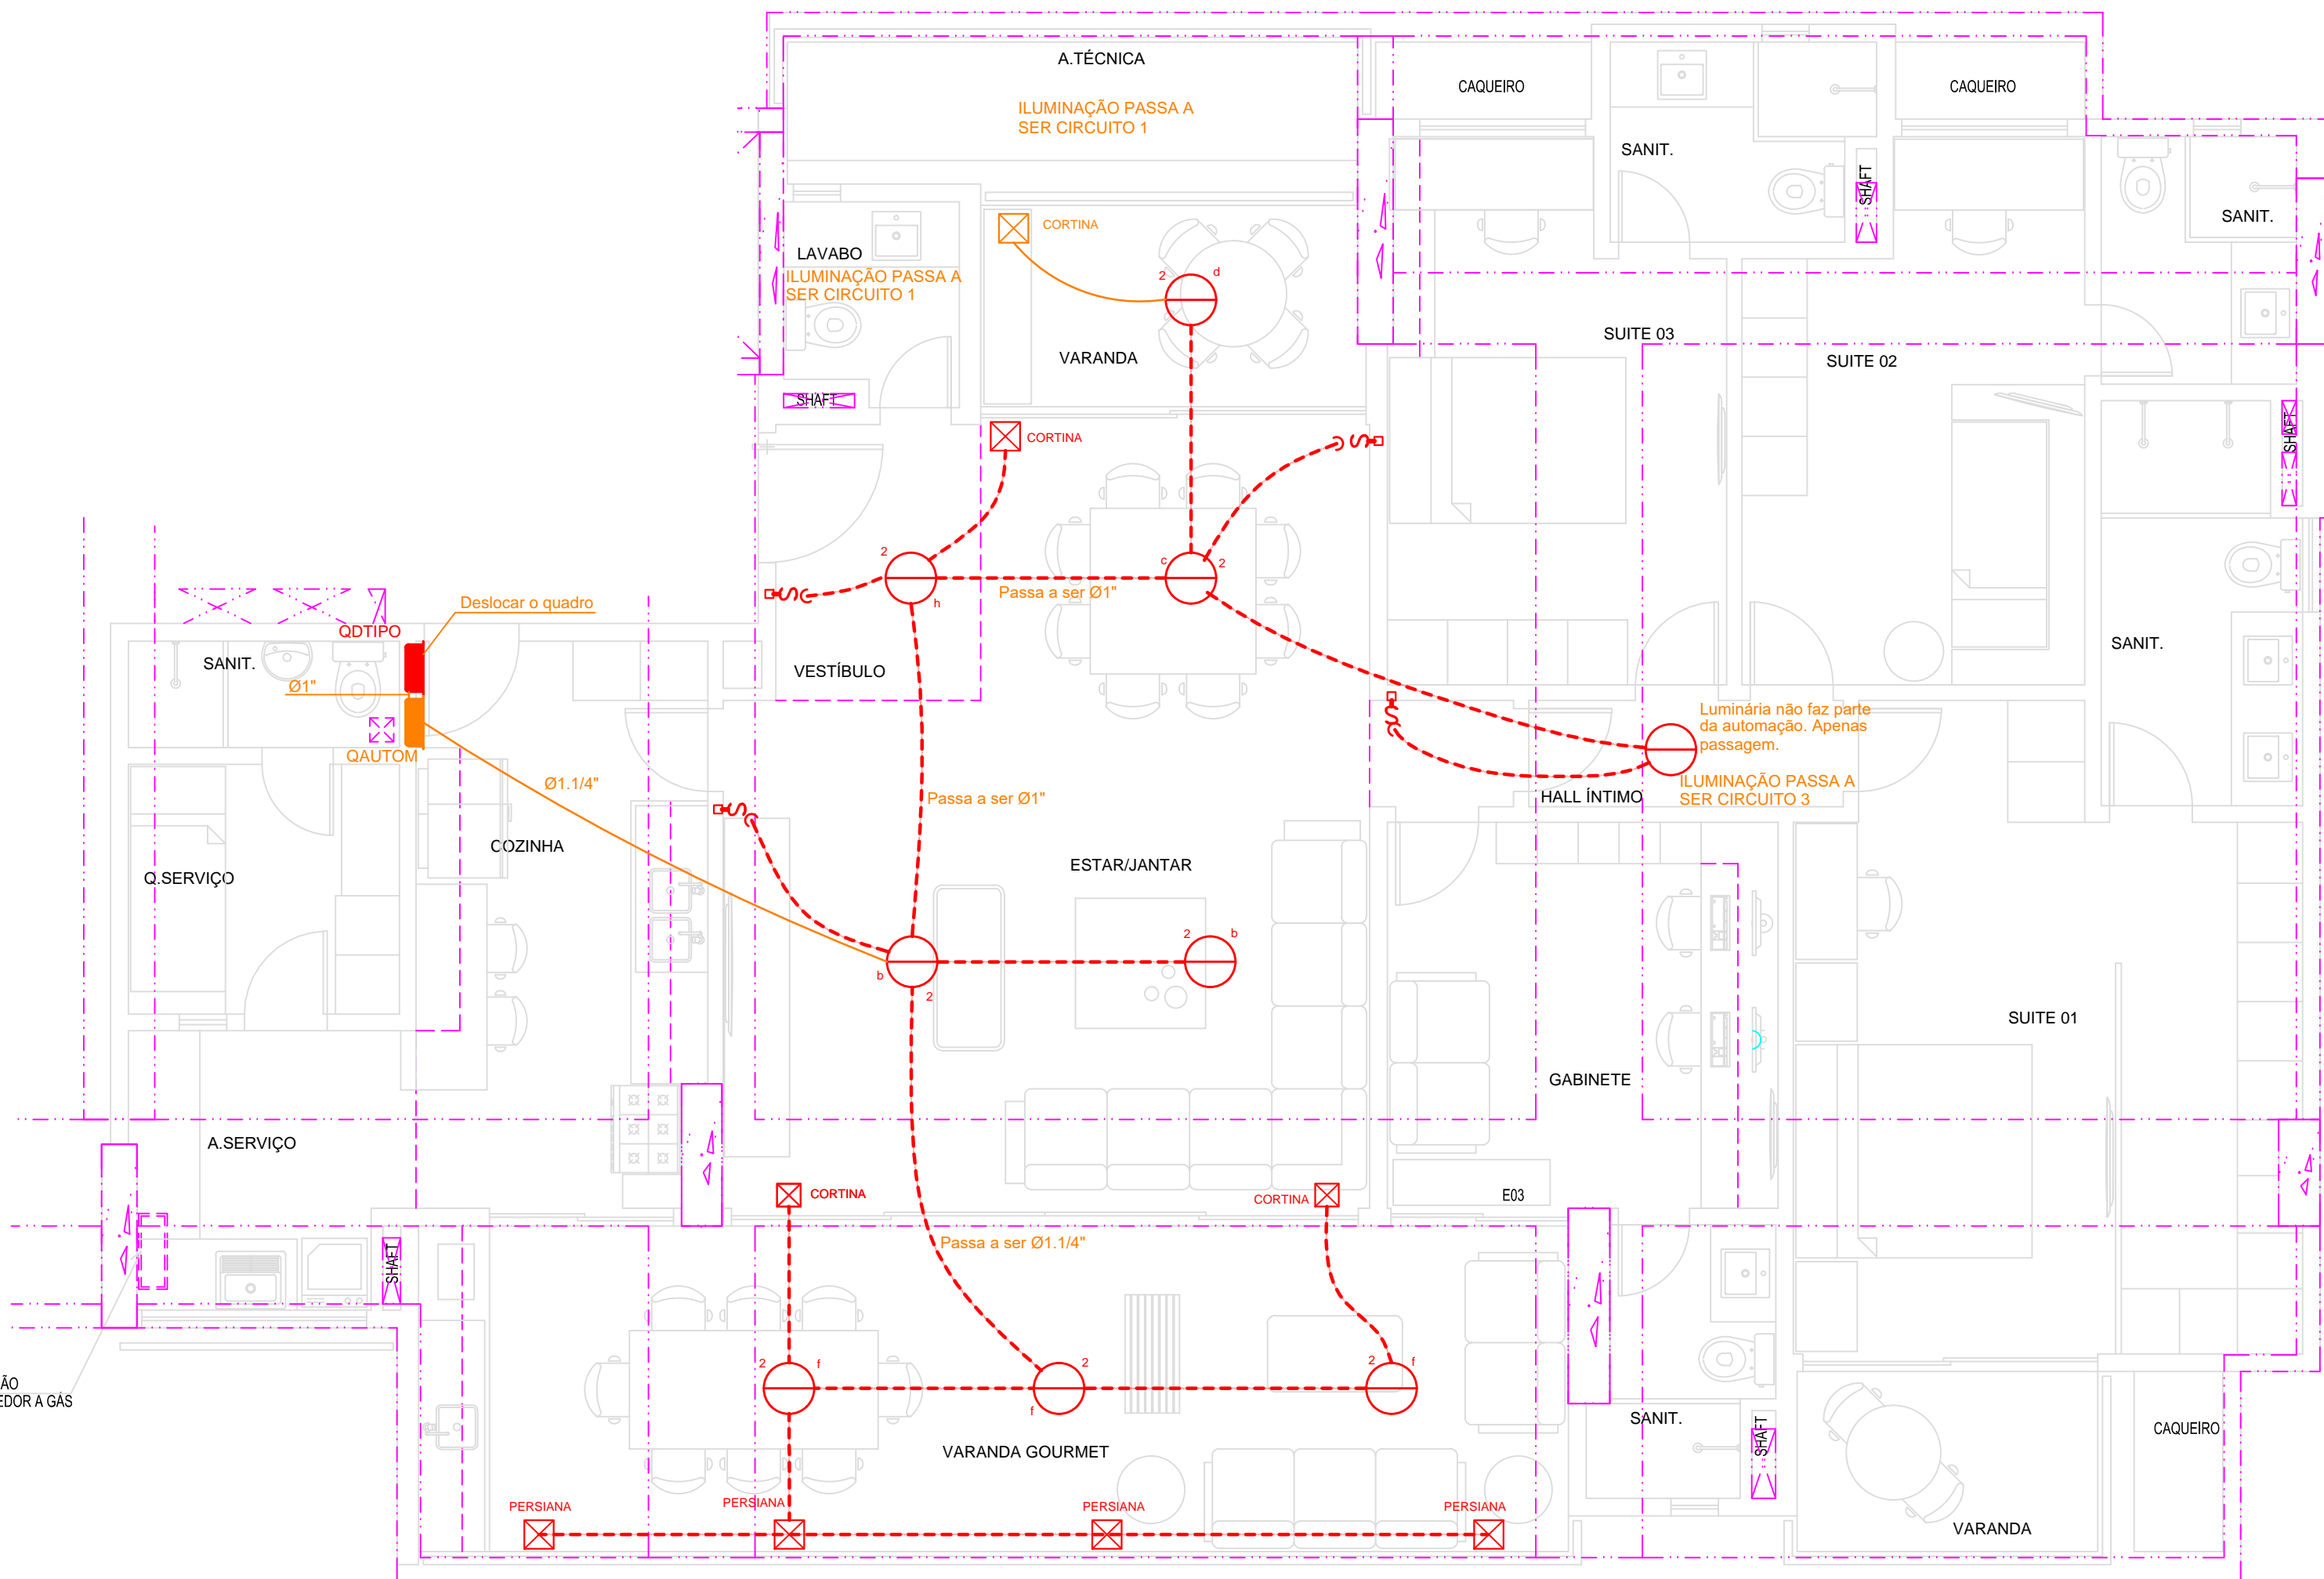

OPÇÃO 02 - 03 SUITES COM GABINETE

NOTAS IMPORTANTES:


- Todos os retornos de iluminação do Estar/Jantar, Varanda e Varanda Gourmet, vão para o QDAUTOM, assim como o circuito 1 do QDTIPO.
- Todos os retornos das persianas, 3 por motor, do Estar/Jantar, Varanda e Varanda Gourmet, vão para o QDAUTOM, assim como o circuito 1 do QDTIPO.
- Cabo BUS, blindado, junto com fiação de elétrica para os interruptores.

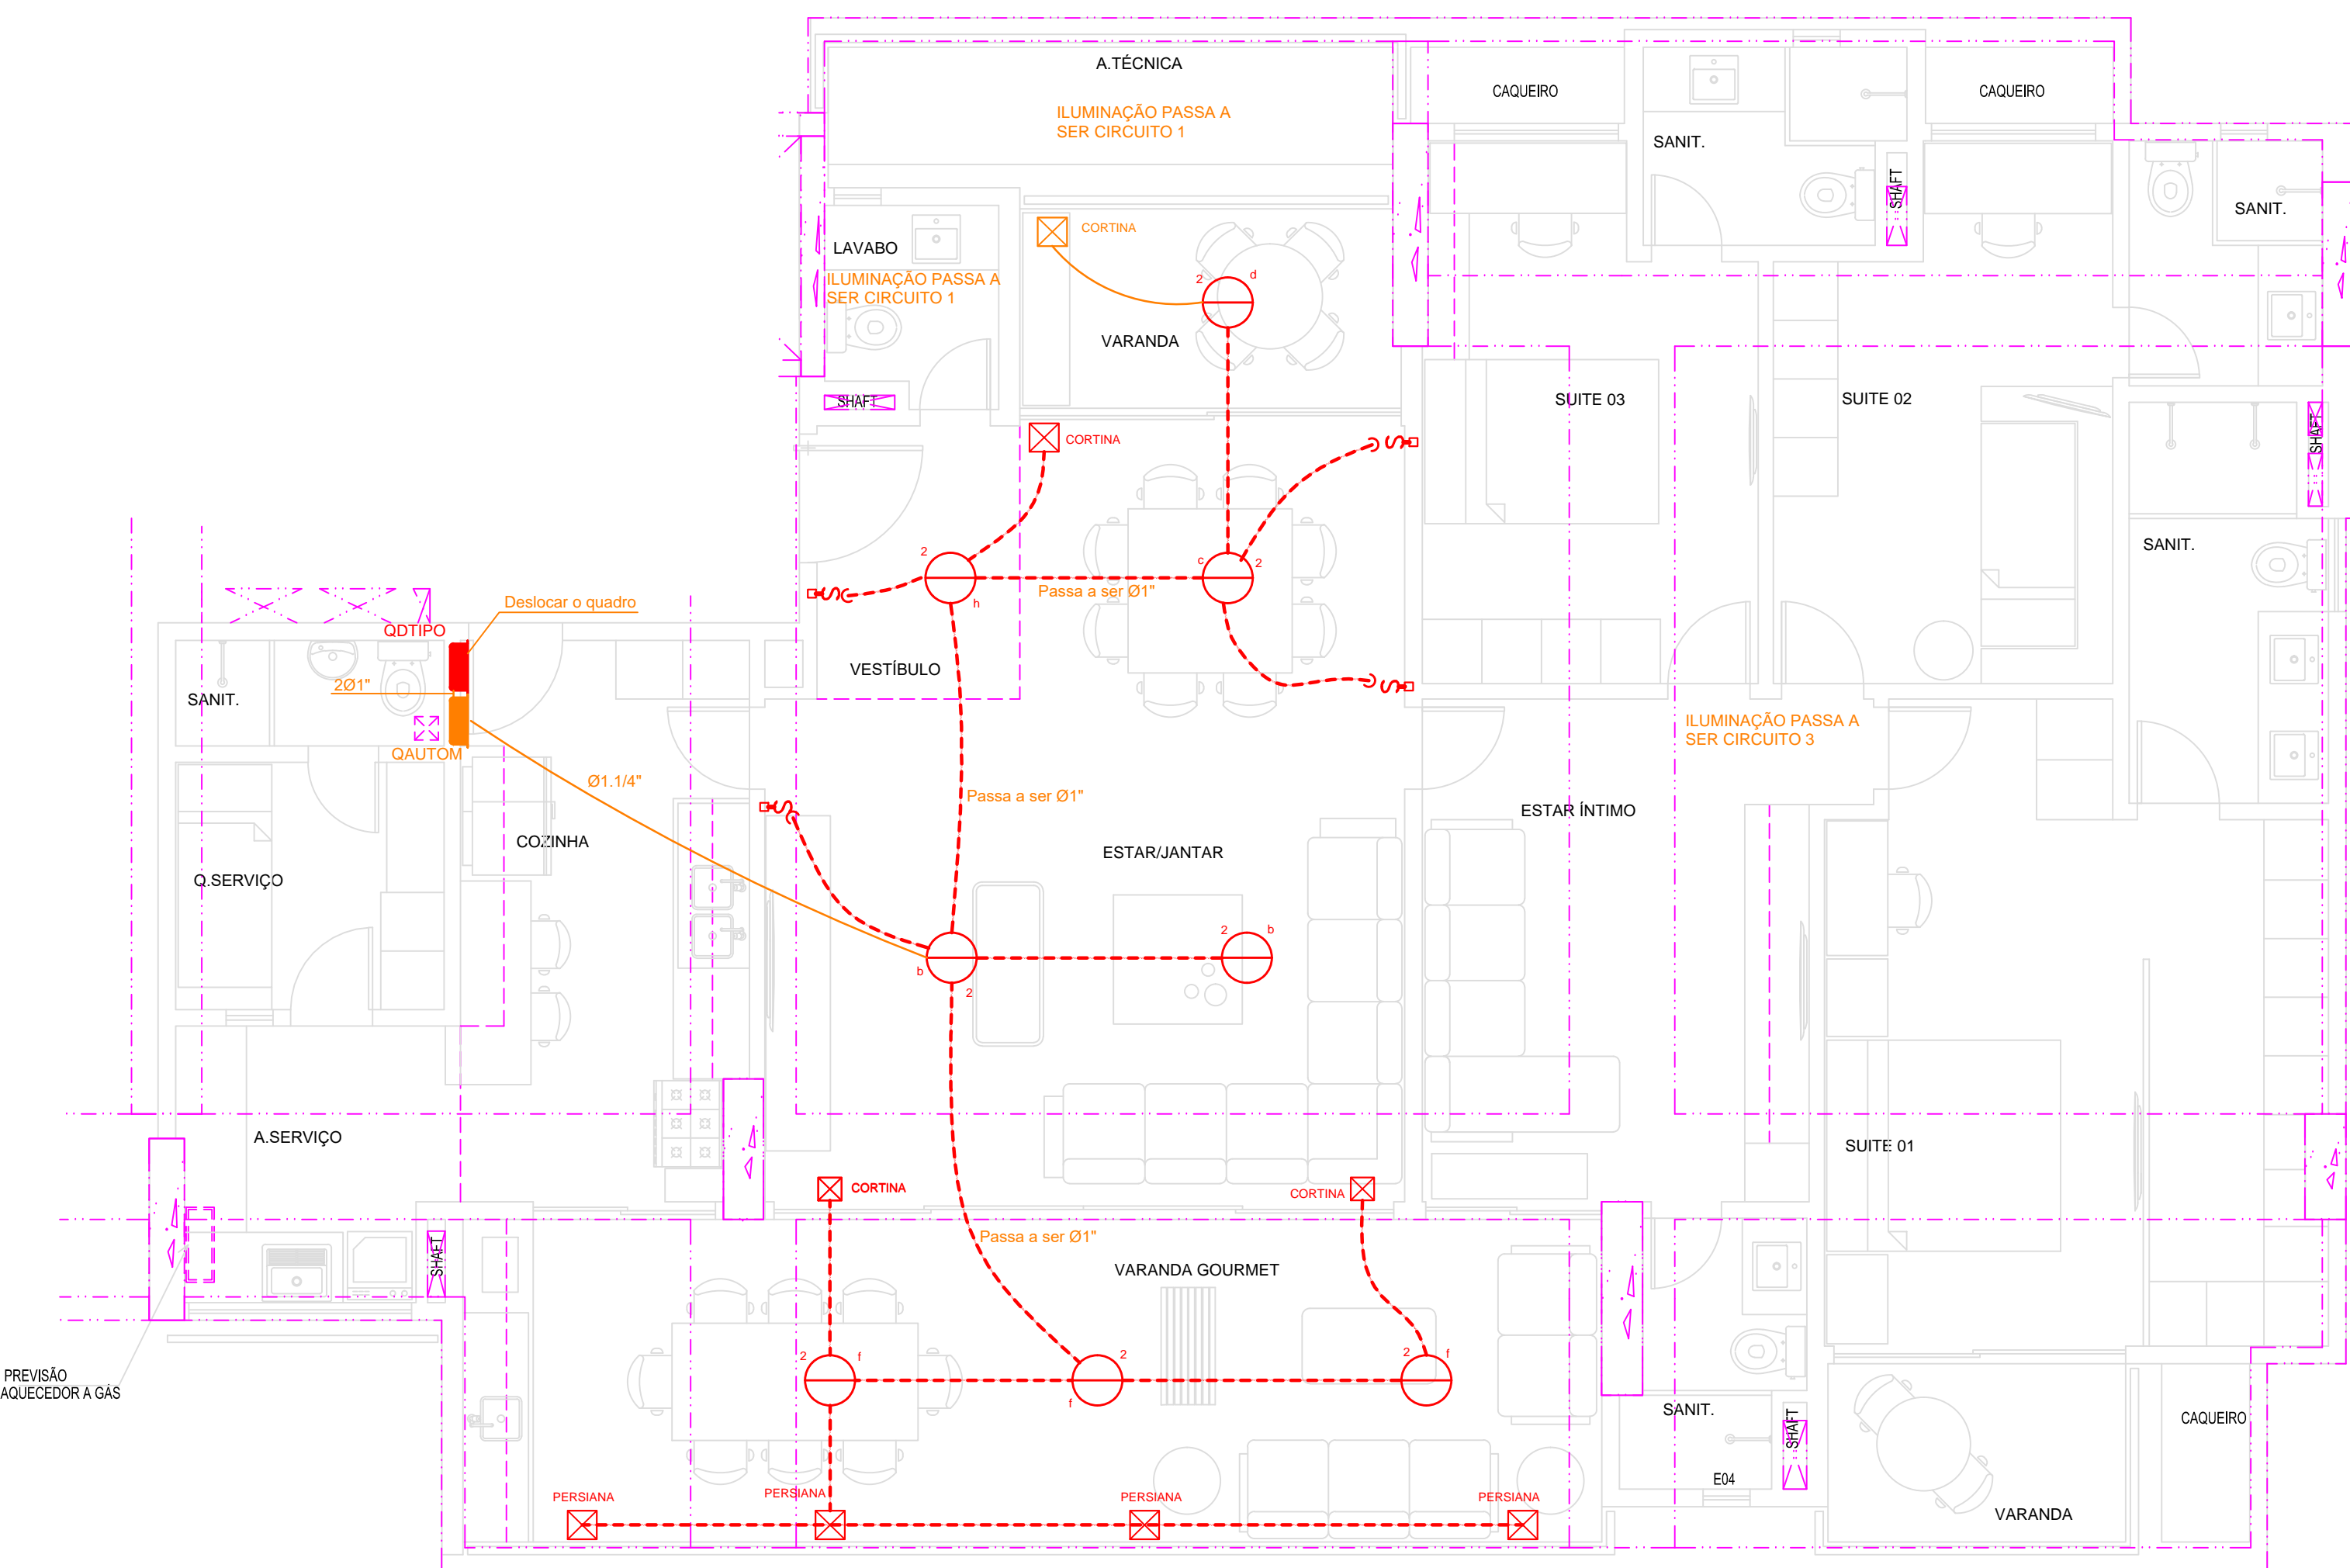

OPÇÃO 03 - 03 SUITES COM ESTAR ÍNTIMO

NOTAS IMPORTANTES:

- Todos os retornos de iluminação do Estar/Jantar, Varanda e Varanda Gourmet, vão para o QDAUTOM, assim como o circuito 1 do QDTIPO.
- Todos os retornos das persianas, 3 por motor, do Estar/Jantar, Varanda e Varanda Gourmet, vão para o QDAUTOM, assim como o circuito 1 do QDTIPO.
- Cabo BUS, blindado, junto com fiação de elétrica para os interruptores.

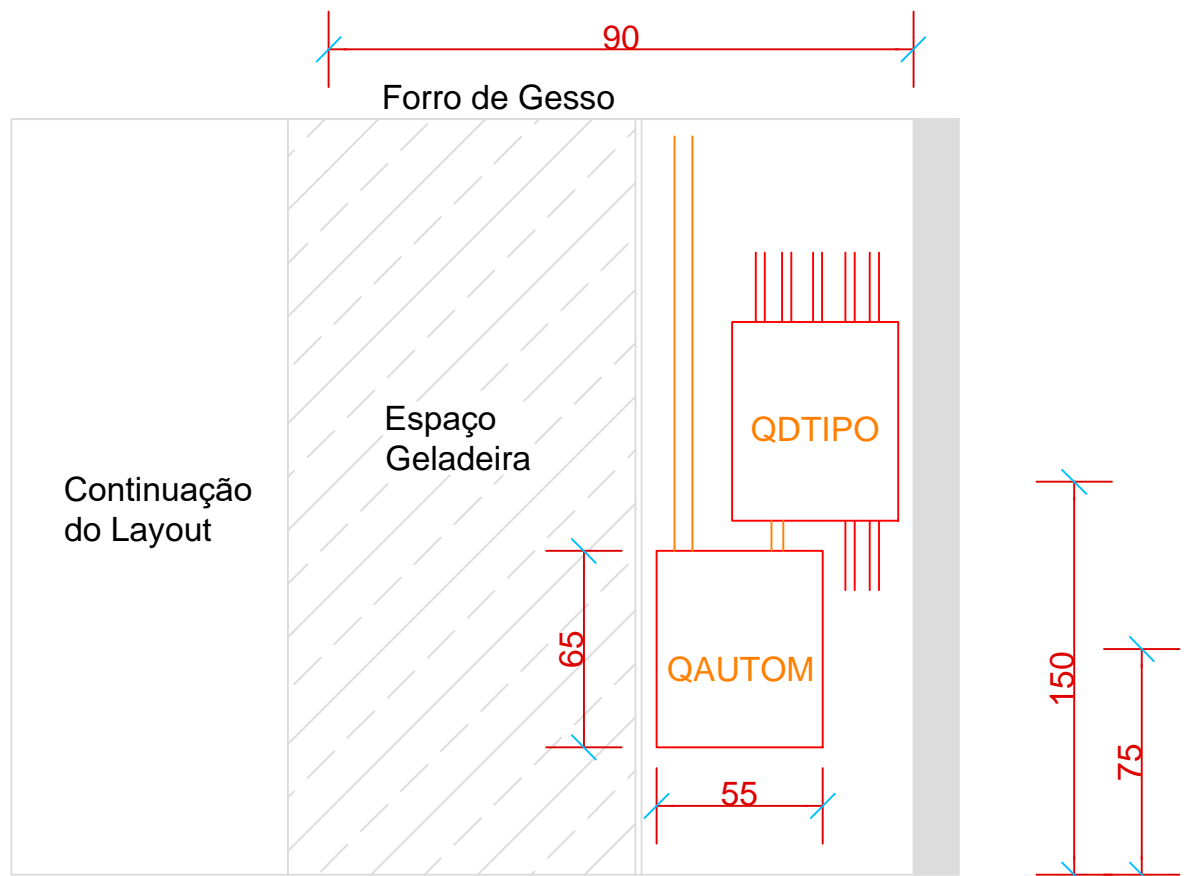

Vista Parede da Cozinha  
Esc. 1/25

**LEGENDA**

- Estrutudo PVC soldável ou roscável, aparente no teto ou embutido na parede. Quando na parede usar margem fixável. Quando não cotado: bitola de 25mm.
- - - Estrutudo PVC soldável ou roscável, embutido no piso. Quando não cotado: bitola de 25mm.
- Quadro de Distribuição de elétrica ou automação, com porta e tirino, contendo os equipamentos indicados no projeto elétrico ou detalhe de automação, montado na altura de 1,50m do pavimento.
- Caixa de passagem 4"x2" em material plástico com h=0,50m quando não cotado.
- Estrutuação metálica fixa, com lâmpada, aparente no teto sobre o forro com dimensões indicadas, com sistema de suporte a cada 1,50metros. Quando não cotada considerar 50x50mm.
- Unidade evaporadora vóte projeto de ar condicionado, prever caixa 3x3" próximo a máquina para cabo de automação. Quando SPLIT fixado na parede, chegar infraestrutura na caixa atrás da máquina.
- Ponto de antena WIFI fixado no forro. Caixa 3x3" fixada na laje.
- Ponto de caixa de som fixado no forro. Caixa 3x3" fixada na laje.

**REPRESENTAÇÃO DAS CORES**

- Elementos utilizados na cor vermelha são existentes do projeto elétrico.
- Elementos utilizados na cor verde são existentes do projeto elétrico.
- Elementos utilizados na cor verde claro são existentes do projeto de telefonia.
- Elementos utilizados na cor laranja são de distribuição de automação para cabos elétricos.
- Elementos utilizados na cor verde são de distribuição de automação para cabos de rede.
- Elementos utilizados na cor azul são de distribuição de automação para cabos de som.

|      |            |                    |         |
|------|------------|--------------------|---------|
| 01   | 03/02/2021 | REVISÃO DO CARIMBO | MATHEUS |
| 02   | 23/02/2021 | EMIÇÃO INICIAL     | MATHEUS |
| REV. | DATA       | DESCRIÇÃO          | RESP.   |



PROJETISTA: AUTOMI Automação Residencial

GERENCIAMENTO: ProCAD

EMPREENHIMENTO - OBRA

MORRO IPIRANGA RESIDENCE

SITO: RUA JOSÉ PARENTI, N.º 3, BARRA - SALVADOR - BAHIA

ASSUNTO: INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO

FOLHA-SETOR: REV.

TIPO OPÇÃO 01 PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO

006 - MI - ILU - PE - 011 - 000 - PLB - OPC1 - R00

DATA: 23/04/2021

JESSICA

1/50

MATHEUS

006-MI-ILU-PE-011-000-PLB-OPC1-R01-DWG

FORMATO: A3