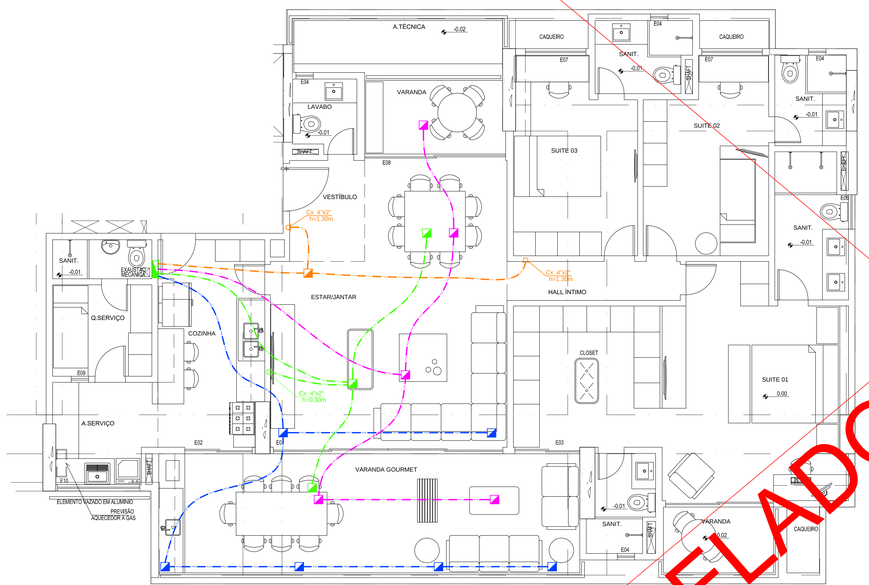

OPÇÃO 04 - 03 SUÍTES COM SUÍTE 01 AMPLIADA

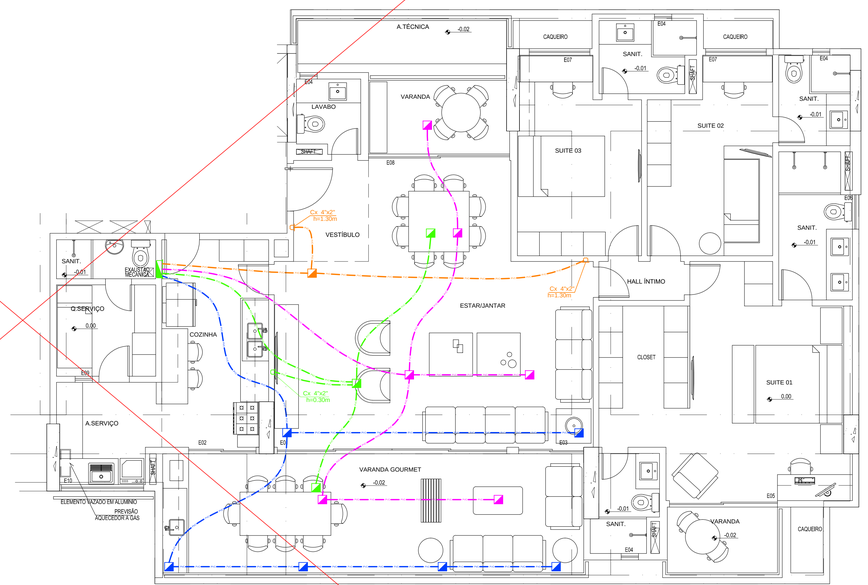

OPÇÃO 05 - 03 SUÍTES COM ESTAR E SUÍTE 01 AMPLIADOS

DESENHO CANCELADO

LEGENDA

- Eletroduto de PVC rígido embutido em laje de teto ou parede para sistemas eletrônicos com bitola de Ø25mm quando não indicado.
- Eletroduto de PVC rígido embutido no piso para sistemas eletrônicos com bitola de Ø25mm quando não indicado.
- Eletroduto em PVC rígido aparente sob teto ou sobre forro, com suportes a cada 2 metros para sistemas eletrônicos com bitola de Ø25mm quando não indicado.
- Quadro concentrador de sistemas de comunicação SOHO (*Small Office Home Office*) com previsão para instalação de equipamentos ativos e de conexão, em caixa de embutir. Quando não indicado, 40x40x12cm, h=0,30m (borda inferior). Ref.: VDI Tigre, CDM Furukawa ou AllKonnect PLP.
- Caixa de distribuição ou passagem em caixa de embutir. Dimensões 40x40x12cm (largura, altura e profundidade) quando não indicada. h=0,30m (borda inferior). Vide Tabela de Tamanho de Caixas.
- do pavimento.
- Caixa de passagem 4"x2". h=0,30m do pavimento quando não indicado.

REPRESENTAÇÃO DAS CORES	
	Rede para Iluminação
	Rede para Cortinas
	Rede para interruptores
	Rede para Antena / Dados

TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS

Nº	mm
1/2"	20
3/4"	25
1"	32
1 1/4"	40
1 1/2"	50
2"	60
2 1/2"	75
3"	85
4"	100

TAMANHO DAS CAIXAS

Nº 1 - 10x10x5cm
Nº 2 - 20x20x12cm
Nº 3 - 40x40x12cm
Nº 4 - 60x90x12cm
Nº 5 - 80x80x12cm
Nº 6 - 120x120x12cm
Nº 7 - 150x150x15cm
Nº 8 - 200x200x20cm
R-1 - 60x35x50cm
R-2 - 107x52x50cm
R-3 - 120x120x130cm

NOTAS

1 - Ver LEGENDA e NOTAS GERAIS no desenho 006-MI-SET-PE-001-000-ESQ-GERA;

2 - Ver DETALHES CONSTRUTIVOS no desenho 006-MI-SET-PE-100-000-DET-GERA;

3 - Todas as dimensões em centímetro, exceto onde indicado;

4 - As eletrocalhas, perfilados e eletrodutos deverão estar eletricamente aterrados à partir de suas origens;

5 - Eventuais conflitos de execução com as instalações Elétricas, Hidrossanitárias, Segurança, Climatização, etc, deverão ser identificados e resolvidos na Obra;

6 - A Instaladora é responsável pelo projeto executado a partir do momento em que assume a execução dos serviços ou da assinatura do seu contrato com a Construtora / empreendedor. Na execução da obra, a Instaladora ou a equipe de instalações da Construtora, deve ter conhecimento pleno e total das soluções adotadas. Falhas de projetos, falta ou duplicidade de informações, incompatibilidades de dados ou elementos, erros e omissões, etc., devem ser informadas ANTES do início da obra ou definição do contrato de prestação de serviços, ou em tempo hábil durante a execução, para que sejam adotadas as providencias pertinentes no sentido de não causar problemas e prejuízos. A falta deste procedimento isenta a Producto de responsabilidade sobre as conseqüências desta atitude, principalmente no que se refere a danos a terceiros ou custos adicionais para a obra.

7 - Buscando evitar compras equivocadas, a Producto deverá analisar previamente a proposta técnica e comercial do fabricante escolhido para equipamentos, como por exemplo: Transformadores, Quadros e Painéis, Bombas, Chaves e seccionadores de media tensão, Grupos geradores, etc., antes da sua aquisição pelo Cliente. A compra só deverá ser efetivada, após a aprovação formal deste documento pela Producto. Materiais adquiridos sem esta anuência, bem como aqueles que não obedeçam aos critérios previstos no projeto, eximem a Producto de quaisquer responsabilidades futuras decorrentes desta aquisição / instalação.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

006-MI-ARQ-PR-010-000-PLB-OPTP-R05-1
006-MI-EST-PR-007-00T-FOR-00PAV-R03

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
01	31/05/2021	DESENHO CANCELADO	DIEGO
00	19/02/2021	EMISSÃO INICIAL	TIAGO

PROJETISTA
Soluções Inteligentes

GERENCIAMENTO

EMPREENDIMENTO - OBRA

MORRO IPIRANGA RESIDENCE

SITO: RUA JOSÉ PACENTTI, Nº3, BARRA - SALVADOR - BAHIA

ASSUNTO
INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS

FOLHA-SETOR_REV.
016-000_R01

INFRAESTRUTURA PARA AUTOMAÇÃO

CÓDIGO	NOME	DISCIPLINA - FASE	FOLHA	SETOR - ASSUNTO	PAVIMENTO	REVISÃO
006	MI	SET - PE	016	000	PLB - OPC2	R01

RESP. PROJETO	SUPERVISOR	COORDENADOR	DESENHISTA (CAD)
TIAGO VELOSO	DIEGO	DIEGO	TIAGO VELOSO

DATA	ESCALA	ARQUIVO
19/02/2021	1/50	006-MI-SET-PE-016-000-PLB-OPC2-R01.DWG

FORMATO A0

Este documento só pode ser impresso no AutoCAD 2004 ou superior.
Usar a configuração fornecida com o CD / Pen drive / e-mail.
Consulte o arquivo ou diretório "Leia Antes de Plotar".